

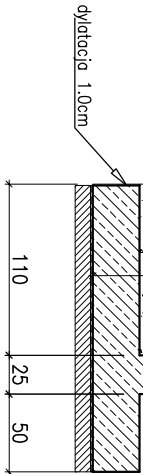


Szab2



2540

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary podano w /cm/
2. Wyniały sprowadzić na budowie.
3. Osiuna przewód dolnych 50mm, pozostałych 30mm
4. Poziom posadowienie projektowanej płyty na budowie fundamentowej powinien zostać dostosowany do poziomu istniejących fundamentów i wynosić nie mniej niż 1.10m p.p.ł

DOMI

ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim

Przebudowa tuneli pod wzgórzem zankowym w zakresie dostosowania do potrzeb udosłepienia zwiędzającym

dz. nr: 1/1, 1/3, 2, 3, 4/1, 7/3, 2082, 1753/1, obr. 0001 M. Oświęcim.

ul.Zankowa 1, 32-600 Oświęcim

Treść:	Nr r/s.	Skala	Data
Wejsie nr 3	K-2	1 : 50	09.2013

Projektował:
inż. Janusz Krzykowski
upr.nr 263/2001

Sprawdził:
inż. Włodzimierz Niewiara
upr.nr UAN-Upr.289/87

Sprawdził:
inż. Włodzimierz Niewiara
upr.nr UAN-Upr.289/87